


Abbruch vorh. Dachaufbau:
 angenommenen Flachdachaufbau abreißen,
 bestehend aus:
 - evtl. Gefälleestrich
 - Bitumen-Dampfsperrbahn
 - ca. 6,0 cm Wärmedämmung
 - oberste Bitumen-Dachabdichtungsbahnen
 - Attikakonstruktion einschl. Zinkblech

neuer Flachdachaufbau:
 neuer Aufbau auf vorh. Deckenkonstruktion,
 bestehend aus:
 - vorh. Aufbau entfernen, Oberfläche säubern,
 - neue Dampfsperrbahn auf vorh. Flachdach-
 konstruktion
 - neue Gefälledämmung gem. EnEV 2009, WLG 035
 - einlag. KU-Dachabdichtung, durchwurzelungsfest
 - evtl. extensive Begrünung

neuer Aufbau vorh. Wand:
 bestehend aus:
 - vorh. Mauerwerk
 - 14,0 cm neues WDVS, WLG 035
 - 1,0 cm Armierungsschicht und Putz

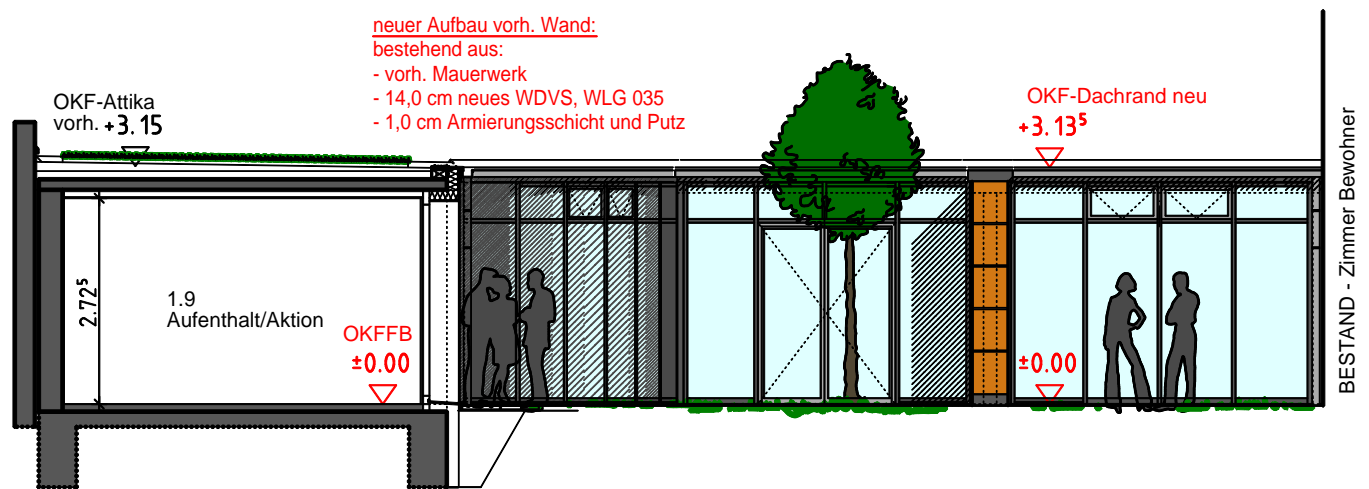

Schnitt B-B

INNENHOF - Ansicht von Norden

Flachdach mit vorgehängter Rinne und Gründach